

Installation Instructions – Corelite BRYX Recessed-Grid Mount
 Instructions d’installation – Montage encastré sur grille Corelite BRYX

Instrucciones de instalación: Montaje empotrado en sistema de suspensión Corelite BRYX

⚠ WARNING



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



Risk of Fire- Minimum 90°C supply conductors.



Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.

Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.

Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.






NOTICE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.








NOTICE: Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

Wiring Table

Power Supply (Input)	
	Black (BK) - Hot
	White (WT) - Neutral
	Green (GN) - Ground
	Violet (VT) - Dimming (+)
	Pink (PK) - Dimming (-)

Power Supply (Input) - When Applicable	
	Black/Red (BK/RD) - Emergency Hot
	White/Red (WT/RD) - Emergency Neutral
	Black/Orange (BK/OR) - 2nd Circuit Hot
	White/Orange (WT/OR) - 2nd Circuit Neutral
	Orange (OR) - 2nd Circuit Dimming (+)
	Yellow (YL) - 2nd Circuit Dimming (-)
	Blue (BL) - Battery/Emergency Unswitched Hot

Installation Instructions

Corelite BRYX (CB2, CB3)

Individual and Continuous Luminaires
For Installation in Grid Ceilings

⚠ Before starting any work, ensure that all power sources are turned off. All work must meet local/national electrical codes and be preformed by a certified electrician.


Parts List

- Luminaire NOTE: Run configurations will consist of beginning of run (BOR), end of run (EOR) and intermediate fixtures.
- Joiner (continuous runs only)
- Support Wire (by others)
- Shielded Cable (by others)
- Push-in Wire Connectors or Wire Nuts (pre-installed)
- 11/32" Flexible Nut Driver (by others)
- #2 Philips Screwdriver (by others)
- Suction cup for lens positioning


Grid Spacing

CB2 Cross Section Dimensions				
Ceiling Grid	A (Width)	B (Above Grid)	C (Below Grid)	D (Grid Center)
T1	2.375"	3.394"	NA	3.000"
T9	2.375"	3.344"	NA	3.000"
T9-Tegular	2.375"	3.031"	0.312"	3.000"


CB3 Cross Section Dimensions				
Ceiling Grid	A (Width)	B (Above Grid)	C (Below Grid)	D (Grid Center)
T1	3.375"	3.394"	NA	4.000"
T9	3.375"	3.344"	NA	4.000"
T9-Tegular	3.375"	3.031"	0.312"	4.000"

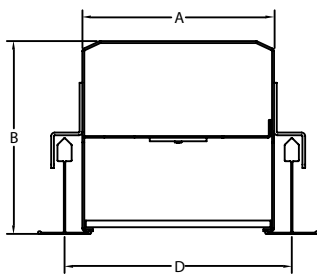



T1 GRID

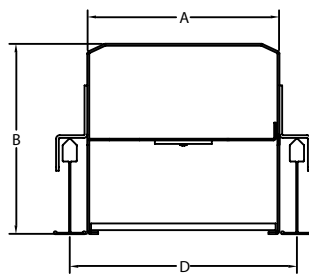



T9 GRID

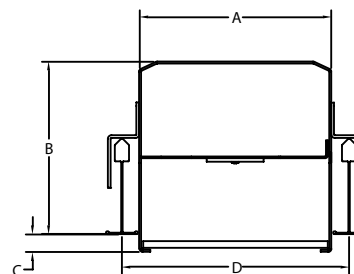


T9TEGULAR




MOUNTED WITH NOTCH ON TOP POSITIONS
FIXTURE FLUSH WITH GRID




MOUNTED WITH NOTCH ON BOTTOM POSITIONS
FIXTURE BELOW GRID FOR TEGULAR 9/16" GRID

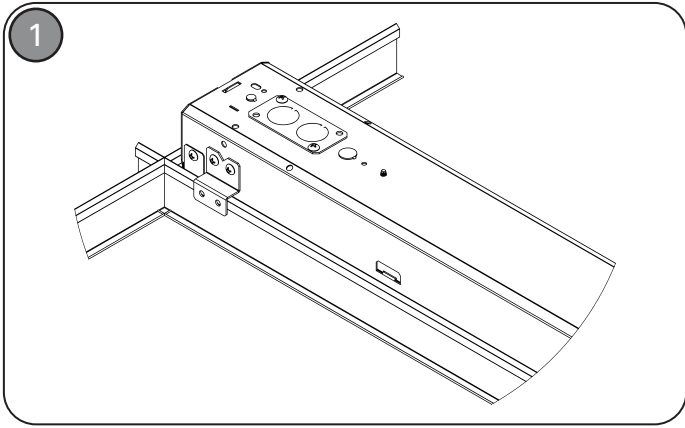


1
Turn off the power before installation. Prepare width grid spacing according to the chart above and local building codes. Install fixture housing into grid ensuring grid brackets secure over grid and fixture is resting on grid tee.

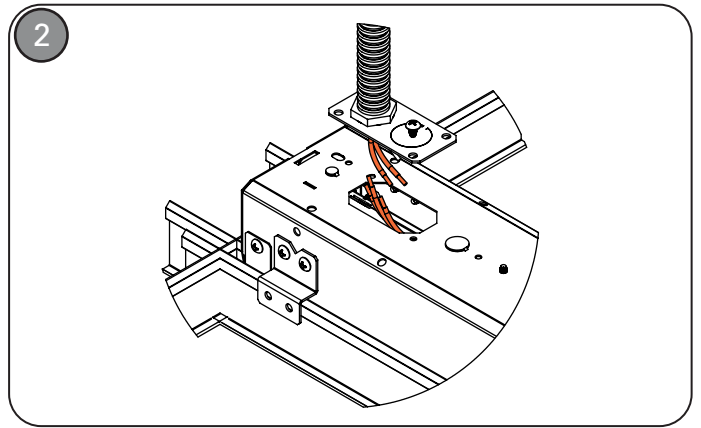


2
Unscrew access plate from housing and connect shielded cable. Make all wire connections between shielded cable and fixture using wire nuts or push-in connectors. Reattach access plate to housing.

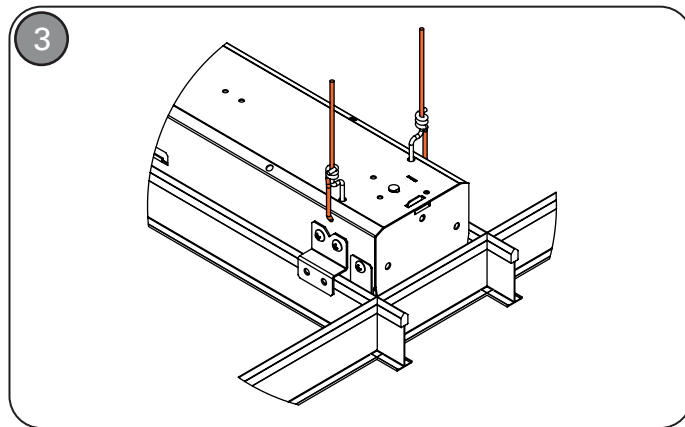


3
Secure fixture at both ends using support wire according to building codes (not supplied). **INDIVIDUAL FIXTURE INSTALLATION, SKIPTO LAST STEP.**

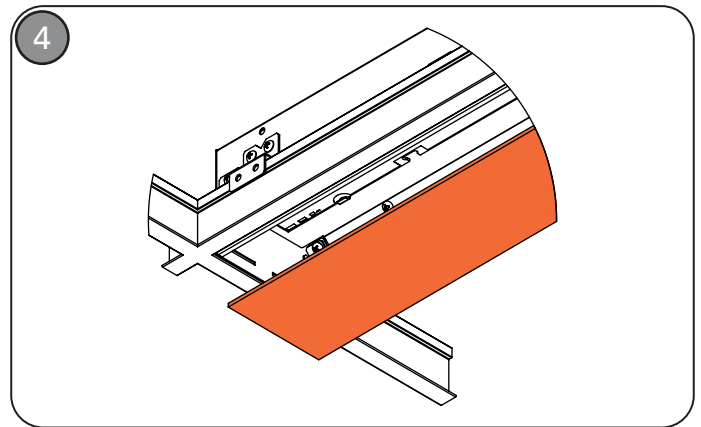


4
FOR CONTINUOUS RUNS ONLY: Leave protective film on lift and shift diffuser and set aside. Row fixtures require internal joining hardware, so lens will be installed after the full run is installed.

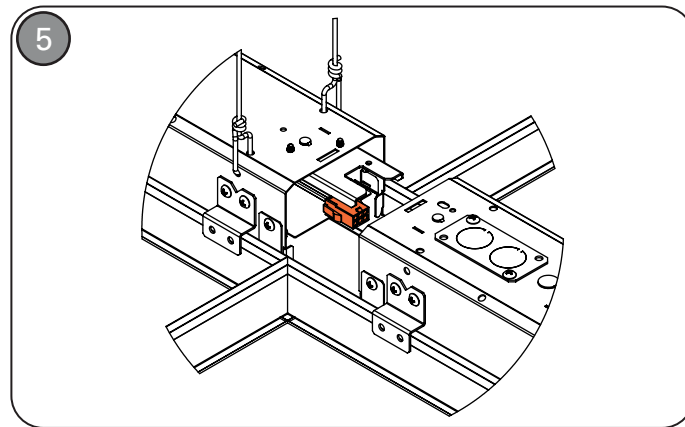


5
For the next fixture in the row, align the open end without an exposed bracket with the open end of the already mounted fixture(s) and install fixture housing into grid ensuring brackets secure over grid and fixture is resting on grid tee.

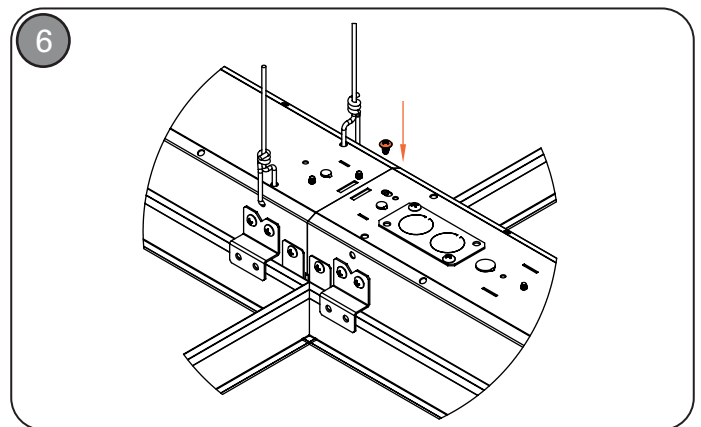


6
Ensure wires in previously mounted fixture are sticking out the open end of the fixture. Slide new fixture up to previously mounted fixture, sliding over the bracket extending out of initial fixture. Install #8-32 thread cutting screw to support the joint for the next step (do not fully tighten).

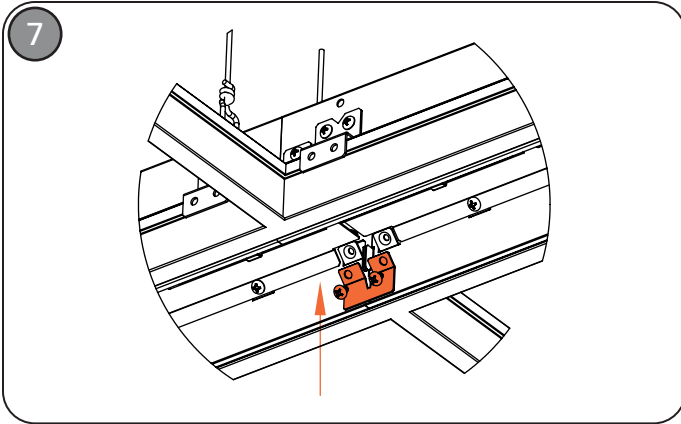


Slide joiner bracket capturing joining tabs on each housing and fasten with #8-32 thread cutting screws. Fixture housing will pull together as screws are tightened. Repeat this step so joiner is applied to each side of housing. Complete tightening of screw at top of fixture joint.

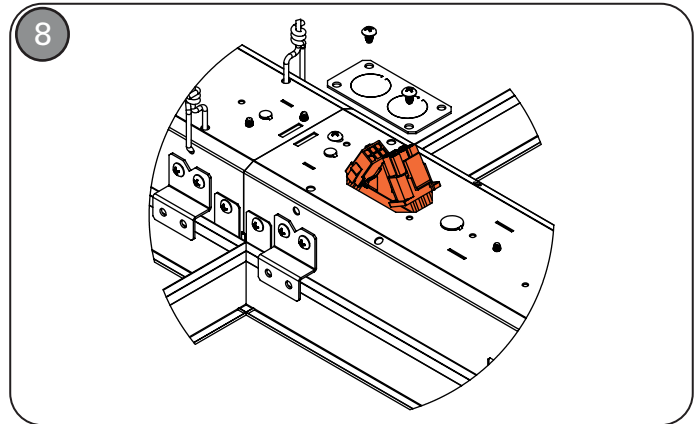

Remove access plate on top of housing to access wires and complete all wire connections using snap-in harness connector for black, white, green, purple, and pink wires. Any additional connections can be made with provided push-in connectors. Place wires back into fixture and re-install access plate.

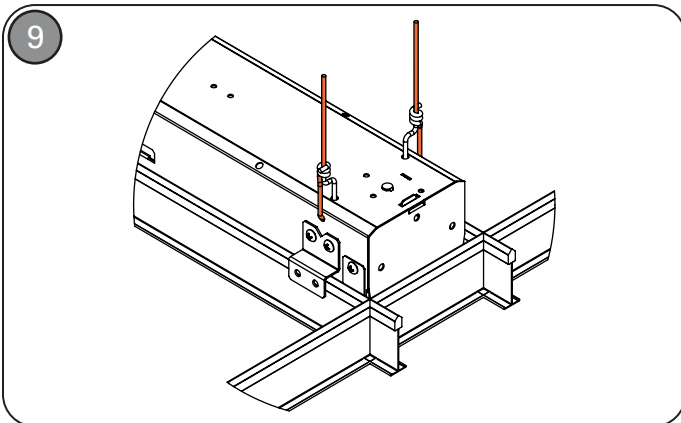

Secure fixture at end using support wire according to building codes (not supplied).

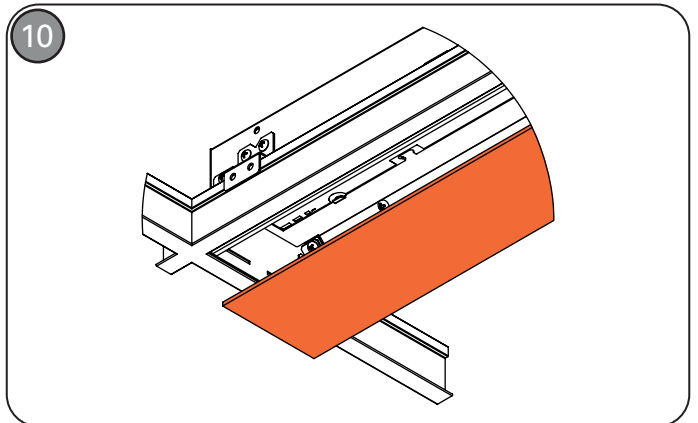

Remove protective film from the lift and shift diffusers and install diffusers into the fixture. Insert one side (long edge) up into the fixture far enough to get the other side into the fixture.

NOTE: If lens remains at an angle, use the supplied suction cup near the end of the lens to pull the lens flat and position to eliminate any visibility of LEDs.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres accidents de personne – l'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au Code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit, ainsi qu'avec les risques inhérents.



Risque d'incendie et de décharge électrique – assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur.



Risque d'incendie – Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90 °C.



Risque de brûlures – débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.

Risque de blessures – à cause des arêtes tranchantes, manipulez ce produit avec précaution.

Soyez très prudent si l'installation du luminaire se fait avec des outils électriques. Un réglage incontrôlé du couple peut causer des dommages au filetage et au joint d'étanchéité ou le bris de la lentille.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.

AVIS : Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour l'installation, le fonctionnement ou l'entretien, communiquez avec le représentant le plus près de chez vous. Oubliez complètement la première partie.

AVIS : Une mise à la terre adéquate est requise afin d'assurer la sécurité personnelle. Respectez soigneusement la procédure de mise à la terre du chapitre d'installation.






AVIS : Ce luminaire peut s'endommager ou devenir instable s'il n'est pas installé correctement.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.








GÉNÉRALITÉS : Dès sa réception, examinez entièrement le luminaire pour déceler tous les dommages occasionnés par le transport, lesquels devraient être signalés au transporteur livreur. Comparez la description du catalogue indiquée au bordereau de marchandises avec l'étiquette du luminaire sur le boîtier pour confirmer la réception de la bonne marchandise.

Schéma de câblage

Alimentation électrique (entrée)

	Noir (N) – Chaud
	Blanc (B) – Neutre
	Vert (VE) – Mise à la terre
	Violet (VI) – Gradation (+)
	Rose (PK) – Gradation (-)

Alimentation électrique (entrée) – le cas échéant

	Noir/rouge (N/R) – Chargé d'urgence
	Blanc/rouge (B/R) – Neutre d'urgence
	Noir/orange (N/O) – Deuxième circuit chaud
	Blanc/orange (B/O) – Deuxième circuit neutre
	Orange (O) – Deuxième circuit de gradation (+)
	Jaune (J) – Deuxième circuit de gradation (-)
	Bleu (BL) – Pile/chargé d'urgence non commuté

Instructions d'installation

Corelite BRYX (CB2 et CB3)

Luminaires individuels et continus
Installation dans les plafonds grillagés

⚠ Avant de commencer à travailler, assurez-vous que toutes les sources d'alimentation sont hors tension. Toutes les tâches effectuées doivent être conformes aux codes de l'électricité locaux et nationaux et doivent être accomplies par un électricien autorisé.


Liste des pièces

- **Luminaire REMARQUE :** Les configurations d'exécution se composent du début de l'exécution (BOR), de la fin de l'exécution (EOR) et des montages intermédiaires.
- **Raccord** (longueurs continues seulement)
- **Câble de soutien** (par des tiers)
- **Câble blindé** (par des tiers)
- **Connecteurs à emboîtement ou connecteurs** (préinstallés)
- **Tourne-écrous flexible 0,87 cm (11/32 po)** (par des tiers)
- **Tournevis à pointe cruciforme n° 2** (par des tiers)
- **Ventouse** pour le positionnement de l'objectif


Espacement de grille

Dimensions de la coupe transversale CB2				
Grille du plafond	A (largeur)	B (au-dessus de la grille)	C (sous la grille)	D (centre de la grille)
T1	6,03 cm (2,375 po)	8,62 cm (3,394 po)	NA	7,62 cm (3 po)
T9	6,03 cm (2,375 po)	8,49 cm (3,344 po)	NA	7,62 cm (3 po)
Tégulaire T9	6,03 cm (2,375 po)	7,70 cm (3,031 po)	0,79 cm (0,312 po)	7,62 cm (3 po)


Dimensions de la coupe transversale CB3				
Grille du plafond	A (largeur)	B (au-dessus de la grille)	C (sous la grille)	D (centre de la grille)
T1	8,57 cm (3,375 po)	8,62 cm (3,394 po)	NA	10,16 cm (4 po)
T9	8,57 cm (3,375 po)	8,49 cm (3,344 po)	NA	10,16 cm (4 po)
Tégulaire T9	8,57 cm (3,375 po)	7,70 cm (3,031 po)	0,79 cm (0,312 po)	10,16 cm (4 po)

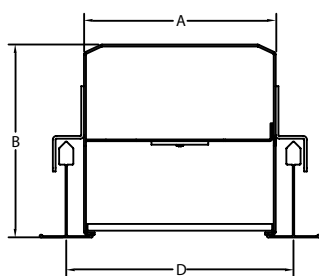



GRILLET1

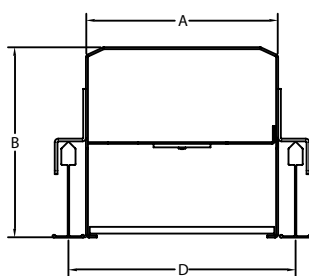



GRILLET9

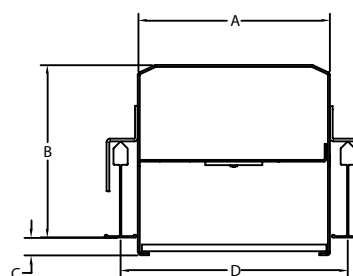


TÉGULAIRET9




MONTÉ AVEC L'ENCOCHE AUX POSITIONS SUPÉRIEURES, LE LUMINAIRE AFFLEURE LA GRILLE




MONTÉ AVEC L'ENCOCHE AUX POSITIONS INFÉRIEURES, LE LUMINAIRE EST SOUS LA GRILLE POUR LA GRILLE TÉGULAIRE DE 1,43 CM (9/16 PO)

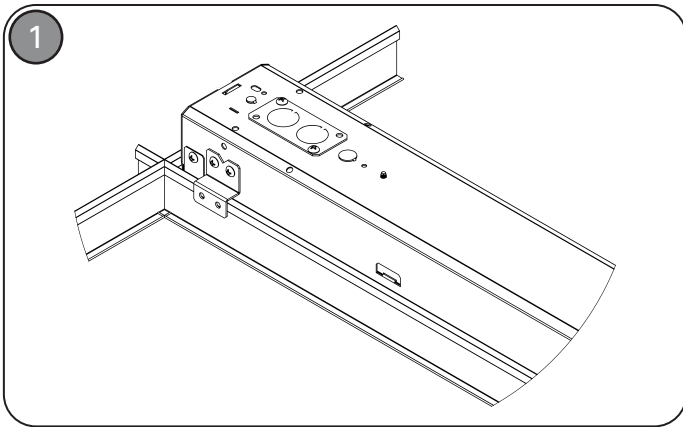


1
Coupez l'alimentation électrique avant l'installation. Préparez la largeur de l'espacement de la grille selon le tableau ci-dessus et conformément au Code du bâtiment local. Installez le boîtier du luminaire dans la grille en veillant à ce que les supports de la grille fixés au-dessus de la grille et au luminaire reposent sur la poutre en T de la grille.

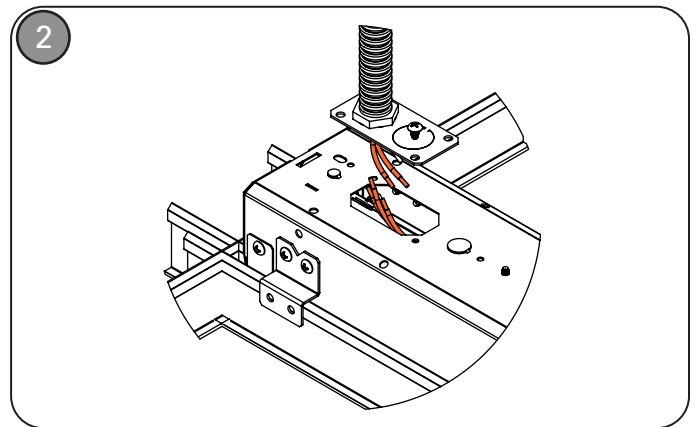


2
Dévissez la plaque d'accès du boîtier et branchez le câble blindé. Effectuez toutes les connexions de fils entre le câble blindé et le luminaire à l'aide des connecteurs ou des connecteurs à emboîtement. Réinstallez la plaque d'accès au boîtier.

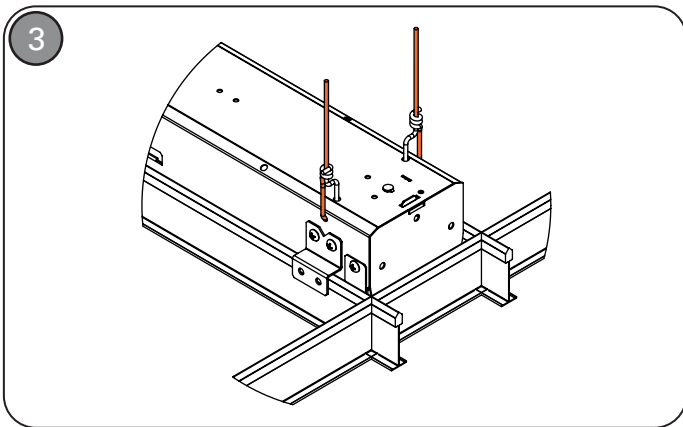


3
Fixez le luminaire aux deux extrémités en utilisant des fils de soutien conformément au Code du bâtiment (non fournis). **POUR L'INSTALLATION DU LUMINAIRE INDIVIDUEL, PASSEZ À LA DERNIÈRE ÉTAPE**

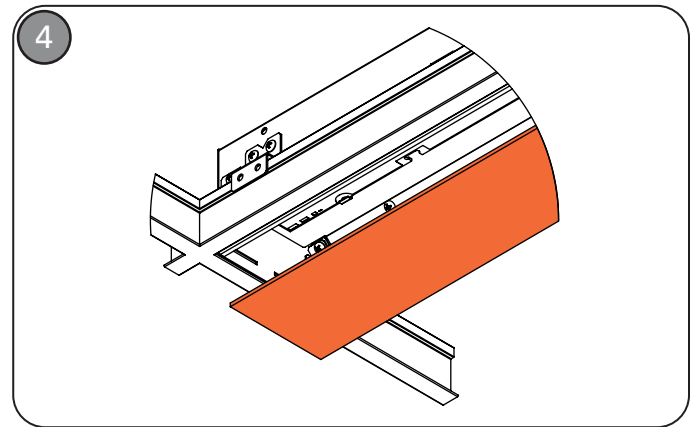


4
SEULEMENT POUR LES LONGUEURS CONTINUELLES: Laissez un film protecteur sur l'élevateur et le diffuseur de merde et mettez-le de côté. Les luminaires de rangée nécessitent du matériel d'assemblage interne, de sorte que la lentille sera installée après l'installation complète de la course.

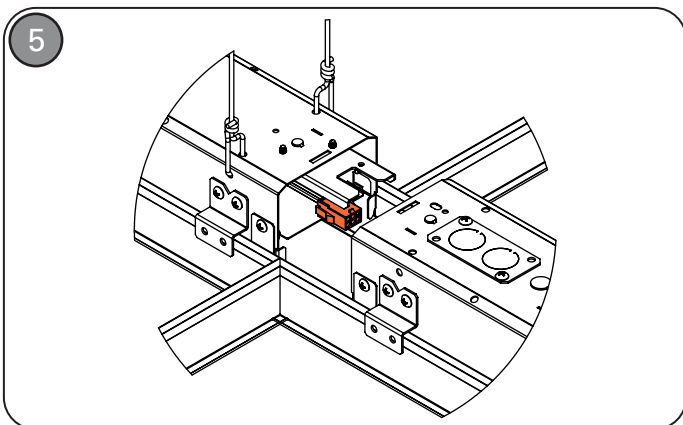


5
Pour le prochain luminaire de la rangée, alignez l'extrémité ouverte sans support exposé sur l'extrémité ouverte du ou des luminaires déjà montés, puis installez le boîtier du luminaire dans la grille en s'assurant que les supports sont bien fixés sur la grille et que le luminaire repose sur le té de grille.

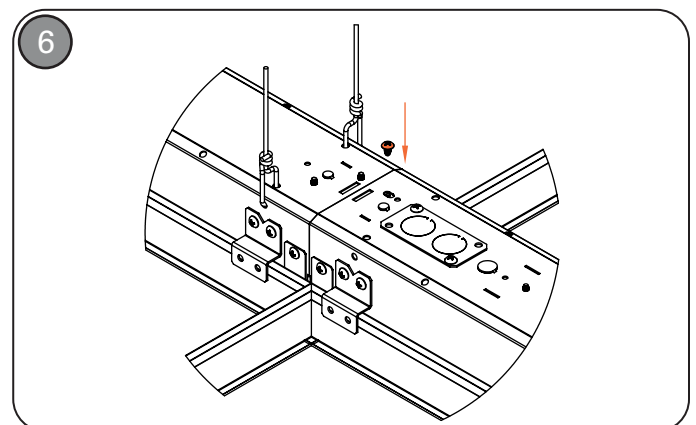


6
Assurez-vous que les fils du luminaire déjà monté dépassent de l'extrémité ouverte du luminaire. Glissez le nouveau luminaire jusqu'au luminaire installé précédemment, en le glissant sur le support qui dépasse du luminaire initial. Installez la vis autotaraudeuse taillant le filet n°8-32 pour soutenir la jonction en vue de la prochaine étape (ne serrez pas complètement).

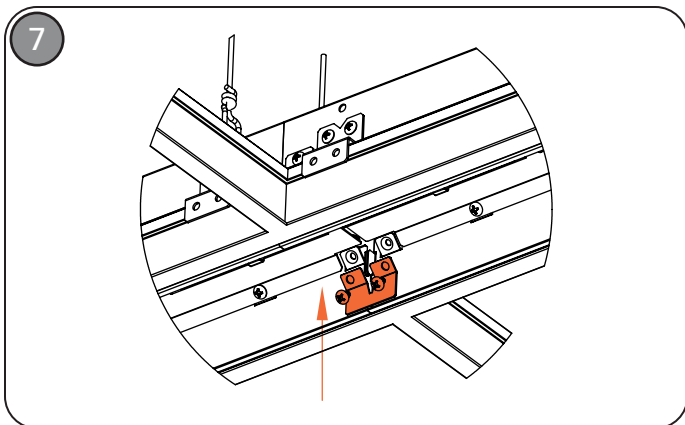


Glissez les languettes d'assemblage du support de jonction sur chaque boîtier et fixez à l'aide de vis autotaraudeuses taillant le filet n° 8-32. Le boîtier du luminaire se met en place à mesure que les vis sont serrées. Répétez cette étape pour que la jonction soit appliquée de chaque côté du boîtier. Serrez complètement la vis se trouvant en haut de la jonction du luminaire.

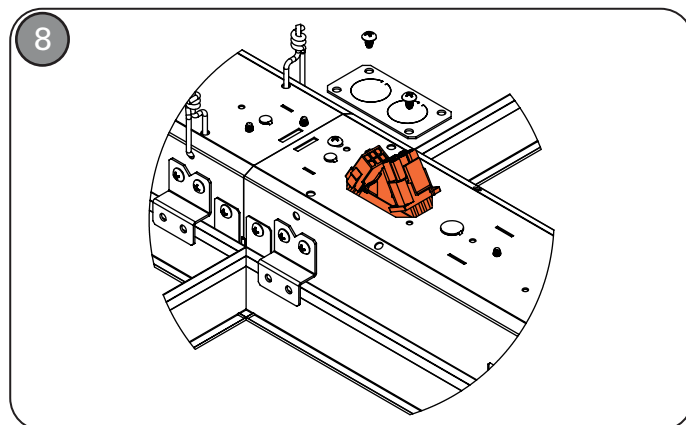

Enlevez la plaque d'accès sur le dessus du boîtier pour accéder aux fils et effectuez toutes les connexions en utilisant le connecteur de faisceau à enclenchement pour les fils noir, blanc, vert, violet et rose. Toute connexion supplémentaire peut être effectuée à l'aide des connecteurs à emboîtement fournis. Remplacez les fils dans le luminaire et réinstallez la plaque d'accès.

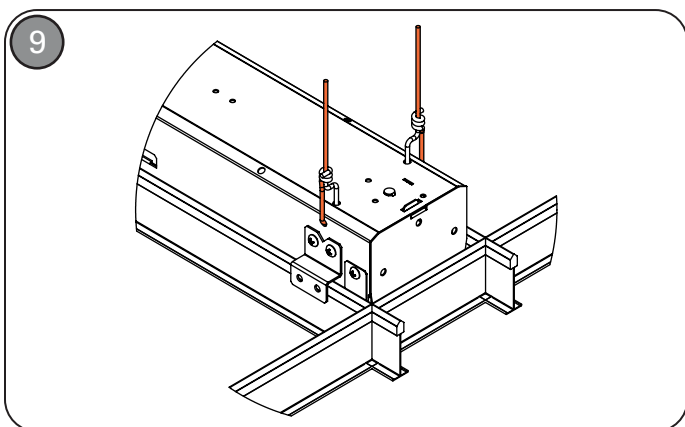

Fixez le luminaire à l'extrémité en utilisant des fils de soutien conformément au Code du bâtiment (non fournis).

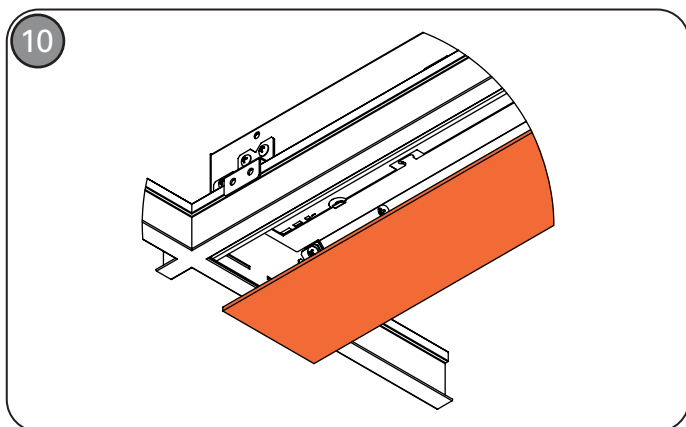

Retirez le film protecteur des diffuseurs de levage et de déplacement et installez les diffuseurs dans le luminaire. Insérez un côté (bord long) dans le luminaire suffisamment loin pour faire entrer l'autre côté dans le luminaire.

REMARQUE : Si l'objectif reste incliné, utilisez la ventouse fournie près de l'extrémité de l'objectif pour aplatir l'objectif et le positionner de manière à éliminer toute visibilité des LED.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros peligros de accidentes: un electricista calificado debe realizar la instalación y el mantenimiento de este producto. Una persona con conocimientos sobre la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos implicados debe instalar este producto de conformidad con el código de instalación aplicable.



Riesgo de incendios y descargas eléctricas: asegúrese de que la potencia esté desconectada antes de comenzar la instalación o intentar realizar el mantenimiento. Desconecte la potencia del fusible o el interruptor de potencia.



Riesgo de incendio: conductores de suministro a 90 °C como mínimo.

Riesgo de quemaduras: desconecte la potencia y espere a que se enfríe el luminario antes de manipularlo o realizar el servicio de mantenimiento.



Riesgo de lesiones personales: manipular con cuidado debido a los bordes afilados.

Debe tener mucho cuidado si se usan herramientas eléctricas para la instalación del luminario. Una configuración de par de torsión no controlada puede causar daños en la rosca o la junta, o la rotura de la lente.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir de la instalación, el manejo o el uso incorrectos, descuidados o negligentes de este producto.

AVISO: Si necesita asistencia complementaria para la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento, comuníquese con su representante más cercano. Omita la primera parte por completo.






AVISO: Se requiere una correcta conexión a tierra para garantizar la seguridad personal. Lea cuidadosamente el procedimiento de conexión a tierra en la sección de instalación.








AVISO: El luminario puede dañarse o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y las dimensiones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

GENERAL: Al recibir el luminario, controle en detalle que no se haya dañado durante su transporte. Si hubiera daños, informe al transportista de la entrega. Compare la descripción de catálogo incluida en el recibo de envío con la etiqueta que se encuentra en el cuerpo del luminario, para asegurarse de haber recibido la mercadería correcta.

Tabla de cableado

Fuente de alimentación (entrada)	
	Negro (BK): vivo
	Blanco (WT): neutro
	Verde (GN): tierra
	Violeta (VT): atenuación (+)
	Rosa (PK): atenuación (-)

Fuente de alimentación (entrada), si corresponde	
	Negro/rojo (BK/RD): vivo de emergencia
	Blanco/rojo (WT/RD): neutro de emergencia
	Negro/naranja (BK/OR): vivo del 2.º circuito
	Blanco/naranja (WT/OR): neutro del 2.º circuito
	Naranja (OR): atenuación (+) del 2.º circuito
	Amarillo (YL): atenuación (-) del 2.º circuito
	Azul (BL): vivo sin conmutar de la batería/emergencia

Instrucciones de instalación

Corelite BRYX (CB2, CB3)

Instalación de luminarias individuales y continuas en sistemas de suspensión de cielo raso

Antes de comenzar los trabajos, verifique que todas las fuentes de alimentación estén desconectadas. Todos los trabajos deben cumplir con los códigos eléctricos locales o nacionales y los debe realizar un electricista certificado.


Lista de piezas

- **Luminaria** NOTA: Las configuraciones de ejecución constarán de inicio de ejecución (BOR), fin de ejecución (EOR) y accesorios intermedios.
- **Ensamble** (solo para tramos continuos)
- **Cable de soporte** (suministrado por terceros)
- **Cable blindado** (suministrado por terceros)
- **Conectores para cables a presión o tuercas para cables** (preinstalados)
- **Llave para tuercas flexible de 11/32 in (0,87 cm)** (suministrada por terceros)
- **Destornillador Phillips n.º 2** (suministrado por terceros)
- **Ventosa para el posicionamiento de la lente**


Espaciado del sistema de suspensión

Dimensiones en corte transversal CB2				
Perfil del techo	A (Ancho)	B (Por encima del perfil)	C (Por debajo del perfil)	D (Centrado en el perfil)
T1	2,375 in (60 mm)	3,394 in (86 mm)	N/C	3 in (76 mm)
T9	2,375 in (60 mm)	3,344 in (85 mm)	N/C	3 in (76 mm)
T9: tegular	2,375 in (60 mm)	3,031 in (77 mm)	0,312 in (8 mm)	3 in (76 mm)


Dimensiones en corte transversal CB3				
Perfil del techo	A (Ancho)	B (Por encima del perfil)	C (Por debajo del perfil)	D (Centrado en el perfil)
T1	3,375 in (85 mm)	3,394 in (86 mm)	N/C	4 in (102 mm)
T9	3,375 in (85 mm)	3,344 in (85 mm)	N/C	4 in (102 mm)
T9: tegular	3,375 in (85 mm)	3,031 in (77 mm)	0,312 in (8 mm)	4 in (102 mm)

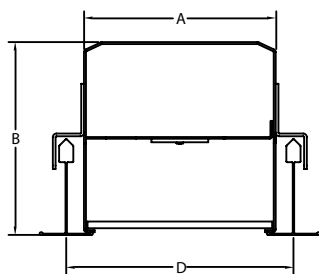



PERFIL T1

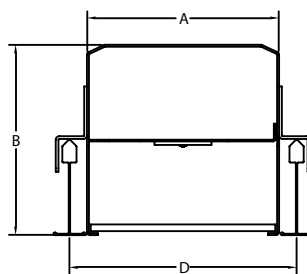



PERFIL T9

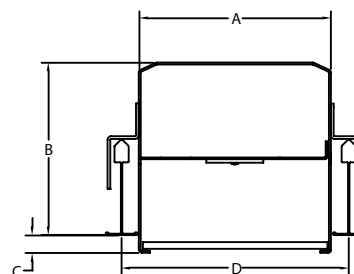


TEGULAR T9




EL MONTAJE CON LA MUESCA HACIA ARRIBA POSICIONA LA LUMINARIA AL RAS CON EL PERFIL




EL MONTAJE CON LA MUESCA HACIA ABAJO POSICIONA LA LUMINARIA POR DEBAJO DEL PERFIL TEGULAR DE 9/16 IN (1,42 cm)

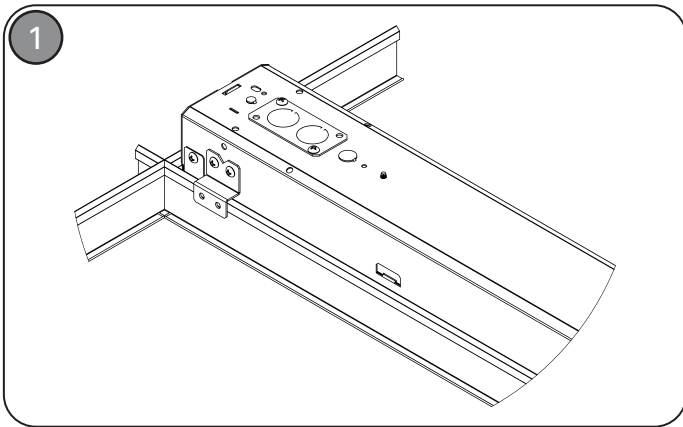


Antes de comenzar con la instalación, desconecte la fuente de alimentación. Prepare el espaciado según el ancho de los perfiles que se indica en la tabla anterior y de acuerdo con los códigos de construcción locales. Instale la carcasa de la luminaria en el sistema de suspensión, y asegúrese de que los soportes estén bien sujetos a los perfiles y de que la luminaria se apoye bien sobre los perfiles en T.

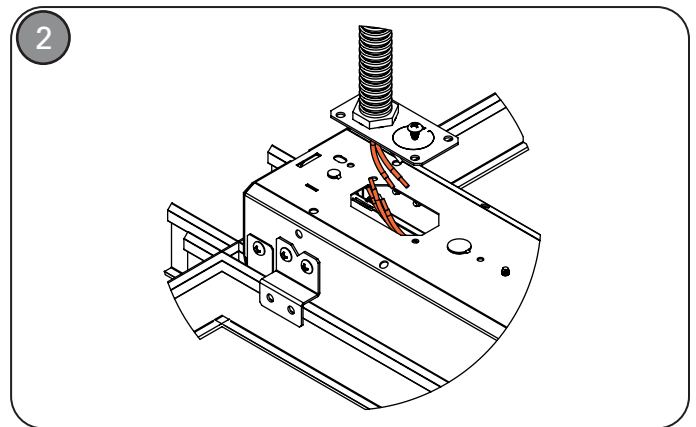


Desenrosque la placa de acceso de la carcasa y conecte el cable blindado. Realice todas las conexiones entre el cable blindado y la luminaria utilizando tuercas para cables o conectores a presión. Vuelva a colocar la placa de acceso en la carcasa.

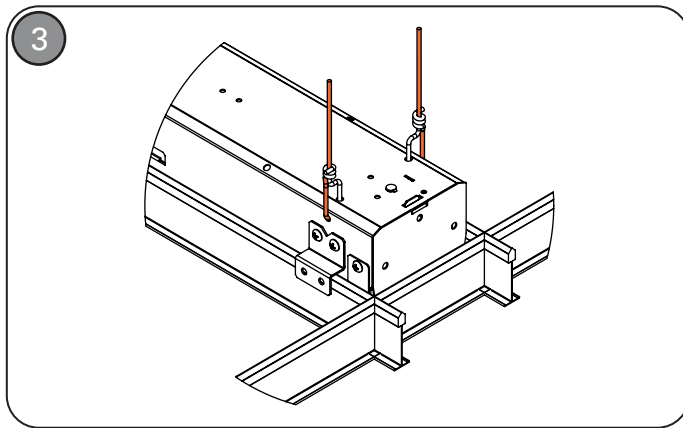


Sujete la luminaria en ambos extremos utilizando un cable de soporte de acuerdo con las normas de construcción (no suministrado). PARA LA INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE UNA LUMINARIA, SALTAR AL ÚLTIMO PASO.

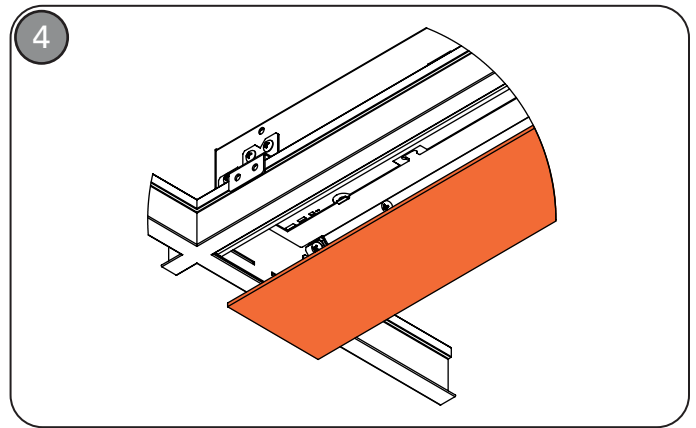


SOLO PARA TRAMOS CONTINUOS: Deje la película protectora en el elevador y el difusor de mierda y reserve. Los accesorios de fila requieren hardware de unión interno, por lo que la lente se instalará después de instalar el recorrido completo.

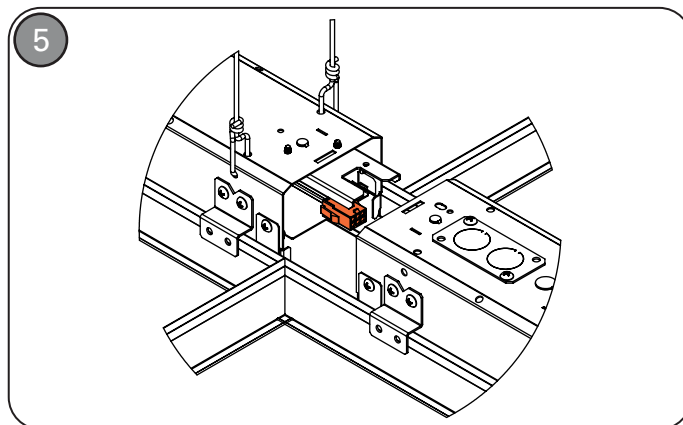


Para la siguiente luminaria de la fila, alinee el extremo abierto sin soporte expuesto con el extremo abierto de las luminarias ya montadas e instale la carcasa de la luminaria en el sistema de suspensión asegurándose de que los soportes estén bien sujetos a los perfiles y que la luminaria se apoye bien sobre los perfiles en T.

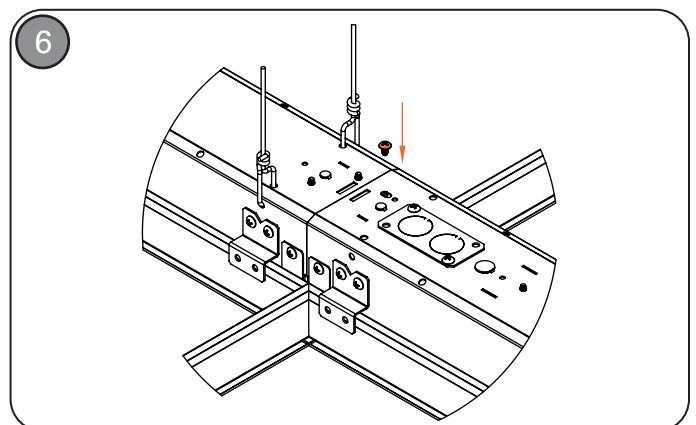


Asegúrese de que los cables de la luminaria montada anteriormente sobresalgan por el extremo abierto de la luminaria. Deslice la nueva luminaria hasta la altura de la que ya está montada; para ello, deslícela sobre el soporte que sobresale de la luminaria anterior. Instale el tornillo de corte de rosca n.º 8-32 para sujetar la pieza de ensamble del siguiente paso (no lo ajuste por completo).

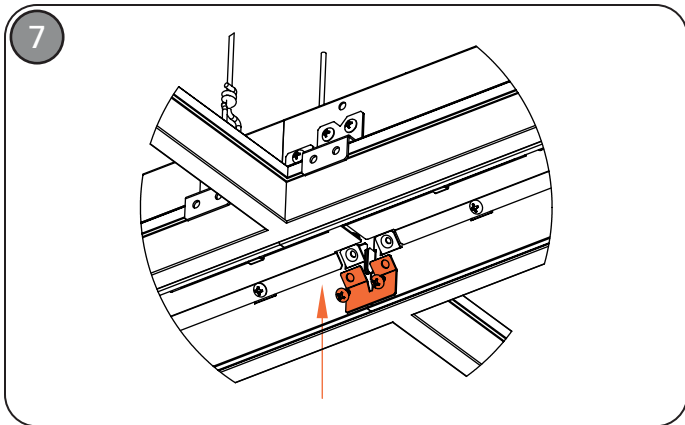


Deslice el soporte de ensamblaje insertando las lengüetas de unión de cada carcasa y fíjelo con tornillos de corte de rosca n.º 8-32. Al ajustar los tornillos, se unirá la carcasa de la luminaria. Repita este paso para insertar el ensamblaje a cada lado de la carcasa. Apriete completamente el tornillo en la parte superior del ensamblaje de la luminaria.

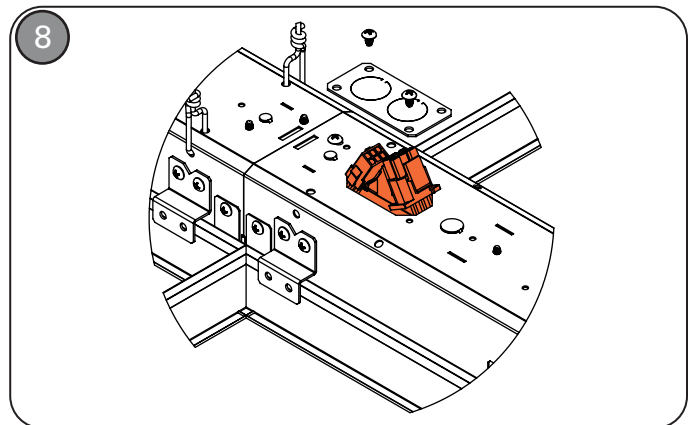

Retire la placa de acceso en la parte superior de la carcasa para acceder a los cables y complete todas las conexiones de cables utilizando el conector de cableado a presión para los cables negro, blanco, verde, morado y rosa. Las conexiones adicionales pueden realizarse con los conectores a presión suministrados. Vuelva a colocar los cables dentro de la luminaria e instale la placa de acceso.

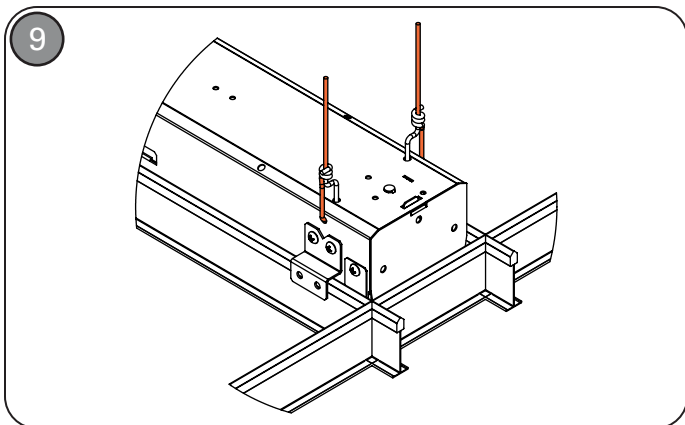

Sujete la luminaria por el extremo utilizando un cable de soporte de acuerdo con las normas de construcción (no suministrado).

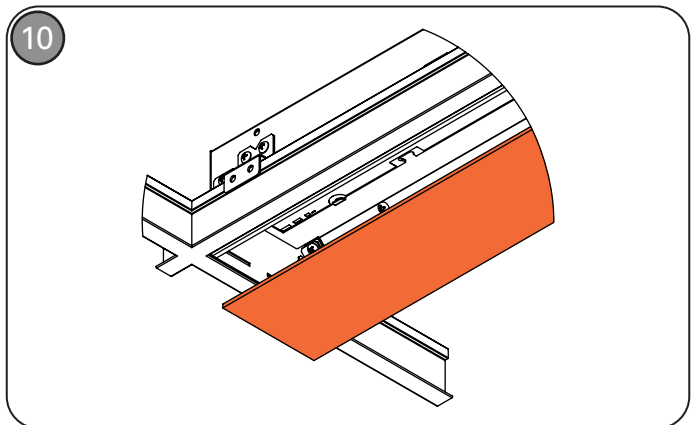

Retire la película protectora de los difusores de elevación y cambio e instale los difusores en el dispositivo. Inserte un lado (borde largo) en el accesorio lo suficientemente lejos como para que el otro lado entre en el accesorio.

NOTA: Si la lente permanece en ángulo, use la ventosa suministrada cerca del extremo de la lente para tirar de la lente plana y colocarla para eliminar cualquier visibilidad de los LED.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/warranty for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/warranty pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/warranty para conocer nuestros términos y condiciones.


COOPER
Lighting Solutions
a  ignify business
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga,
Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2025 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China
Publication No. IL52430424

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners. Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso.